TREUIL MECANIQUE *DISPOSITIF DE COMMANDE MANUELLE (D.C.M.)*

D.C.M.	
BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
3070-15	3070-16

TREUIL MECANIQUE AVEC DECLENCHEMENT ELECTRIQUE *DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE (D.A.C.)*

D.A.C./D.C.M. AVEC LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
VENTOUSE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
24V Rupture	3072-15	3072-16
24V Emission	3073-15	3073-16
48V Rupture	3074-15	3074-16
48V Emission	3075-15	3075-16

D.A.C. SANS LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
VENTOUSE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
24V Rupture	3072-17	3072-18
24V Emission	3073-17	3073-18
48V Rupture	3074-17	3074-18
48V Emission	3075-17	3075-18

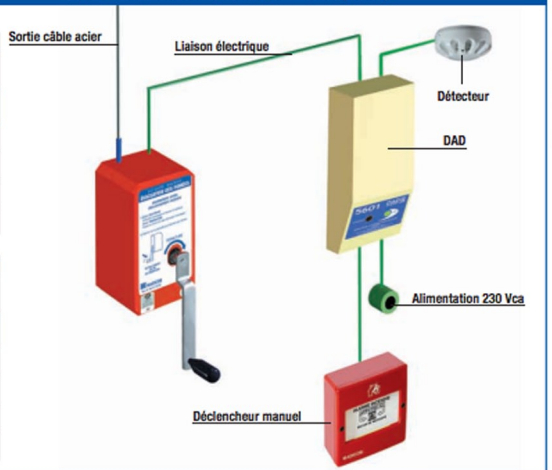

TREUIL MECANIQUE AVEC DECLENCHEMENT PNEUMATIQUE *DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE (D.A.C.)*

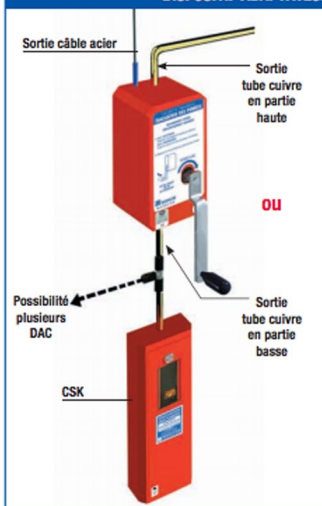

D.A.C./D.C.M. AVEC LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
TUBE CUIVRE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
SORTIE EN PARTIE HAUTE	3071-15	3071-16
SORTIE EN PARTIE BASSE	3071-55	3071-56

D.A.C. SANS LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
TUBE CUIVRE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
SORTIE EN PARTIE HAUTE	3071-17	3071-18
SORTIE EN PARTIE BASSE	3071-57	3071-58

TREUIL MÉCANIQUE AVEC DÉCLENCHEMENT PNEUMATIQUE ET ELECTRIQUE *DISPOSITIF ADAPTATEUR DE COMMANDE (D.A.C.)*

D.A.C./D.C.M. AVEC LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
VENTOUSE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
24V Rupture	3076-15	3076-16
24V Emission	3077-15	3077-16
48V Rupture	3078-15	3078-16
48V Emission	3079-15	3079-16

D.A.C. SANS LEVIER DE DECLENCHEMENT EN FACADE		
VENTOUSE	BOÎTIER BEIGE	BOÎTIER ROUGE
24V Rupture	3076-17	3076-18
24V Emission	3077-17	3077-18
48V Rupture	3078-17	3078-18
48V Emission	3079-17	3079-18

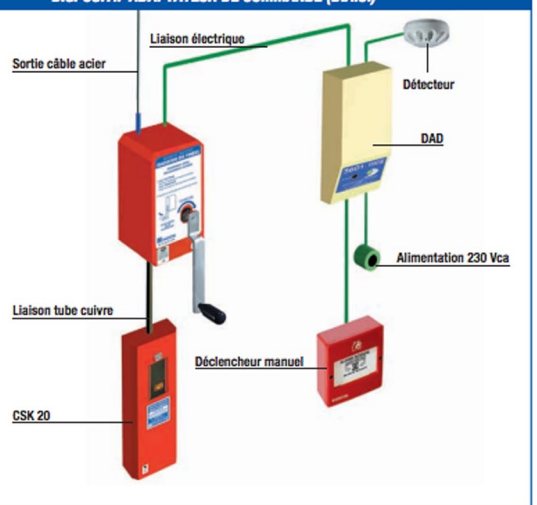

CARACTÉRISTIQUES

Sortie de télécommande par câble d'acier :
Effort maximum 60 daN

D.A.C. PNEUMATIQUE
Pression minimale = 5 bar
Volume = 0,02 Litres

D.A.C. ELECTRIQUE

	24 V cc Rupture	24 V cc Emission	48 V cc Rupture	48 V cc Emission
Puissance W	1,6	3,5	1,6	3,5
Consommation A	0,07	0,15	0,03	0,07

ENCOMBREMENTS (en mm)

Toutes les installations électriques doivent être conformes à la NFC 15-100 et protégées contre les risques liés à la foudre.

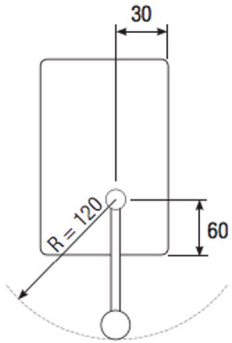

PIÈCES DE RECHANGE

Manivelle
Réf. : 3091

Boîtier de protection
- Rouge Réf. : 3981
- Beige Réf. : 3981-10
- Inox : I 3981

RÉGLEMENTATION HABITATION

ARTICLE 25 (extraits) :
- Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile...
- Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées.
- En outre, dans les habitations de la 3ème famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un D.A.D. NF.